

银川市

发展和改革委员会文件

银发改发〔2024〕19号

银川市发展改革委关于公布我市 2024 年分布式 光伏和储能项目可接入容量的通知

各县（市）区人民政府，各园区管委会：

为统筹发展和安全，积极推进我市屋顶分布式光伏建设，指导分布式光伏有序合理开发，保障电网安全可靠运行，国网银川供电公司结合银川市各行政区域实际负荷及电网设备情况，对银川市分布式光伏和储能项目可接入容量进行摸排测算并绘制可接入情况示意图，现予以公布。

一是分布式光伏可接入容量。根据国网银川供电公司测算结果，目前银川市分布式光伏可接入容量 934.51 兆瓦，其中兴庆区 217.53 兆瓦、金凤区 193.54 兆瓦、西夏区 144.30 兆瓦、永宁县 81.02 兆瓦、贺兰县 68.27 兆瓦、灵武市 62.32 兆瓦、宁东基地 167.53 兆瓦，可接入情况示意图详见附件。

二是储能项目可接入容量。根据宁夏电网侧储能接入能力分析，目前银川、吴忠 220 千伏电网已备案 166 万千瓦，已审定接入方案 82 万千瓦，已投运 10 万千瓦，“十四五”期间，除已审定接入方案项目规模外，不具备接入新增储能项目能力。

请各县（市）区人民政府、各园区管委会持续推进已备案储能项目手续办理及建设进程，并充分考虑目前储能项目可接入容量，做好储能项目谋划工作。同时依据各区域分布式光伏可接入容量情况，积极加强与辖区供电部门的沟通对接，按照“就近接入、就地消纳”原则，稳步推进分布式光伏项目备案开发相关工作、合理安排建设时序，确保装机容量与电网负荷发展相适宜及电网的安全稳定运行。

附件：银川市屋顶分布式光伏可接入容量示意图（2024 年）

银川市发展和改革委员会
2024 年 1 月 22 日

（此件公开发布。联系人及电话：宗晨，6888562）


抄送：自治区发展和改革委员会，市教育局、工信局、自然资源局、住建局、交通局、农业农村局、国资委、投促局、审批局、乡村振兴局

银川市发展和改革委员会

2024 年 1 月 22 日印发

纸发：2 份 电发：25 份

银川市屋顶分布式光伏可接入容量示意图（2024年）

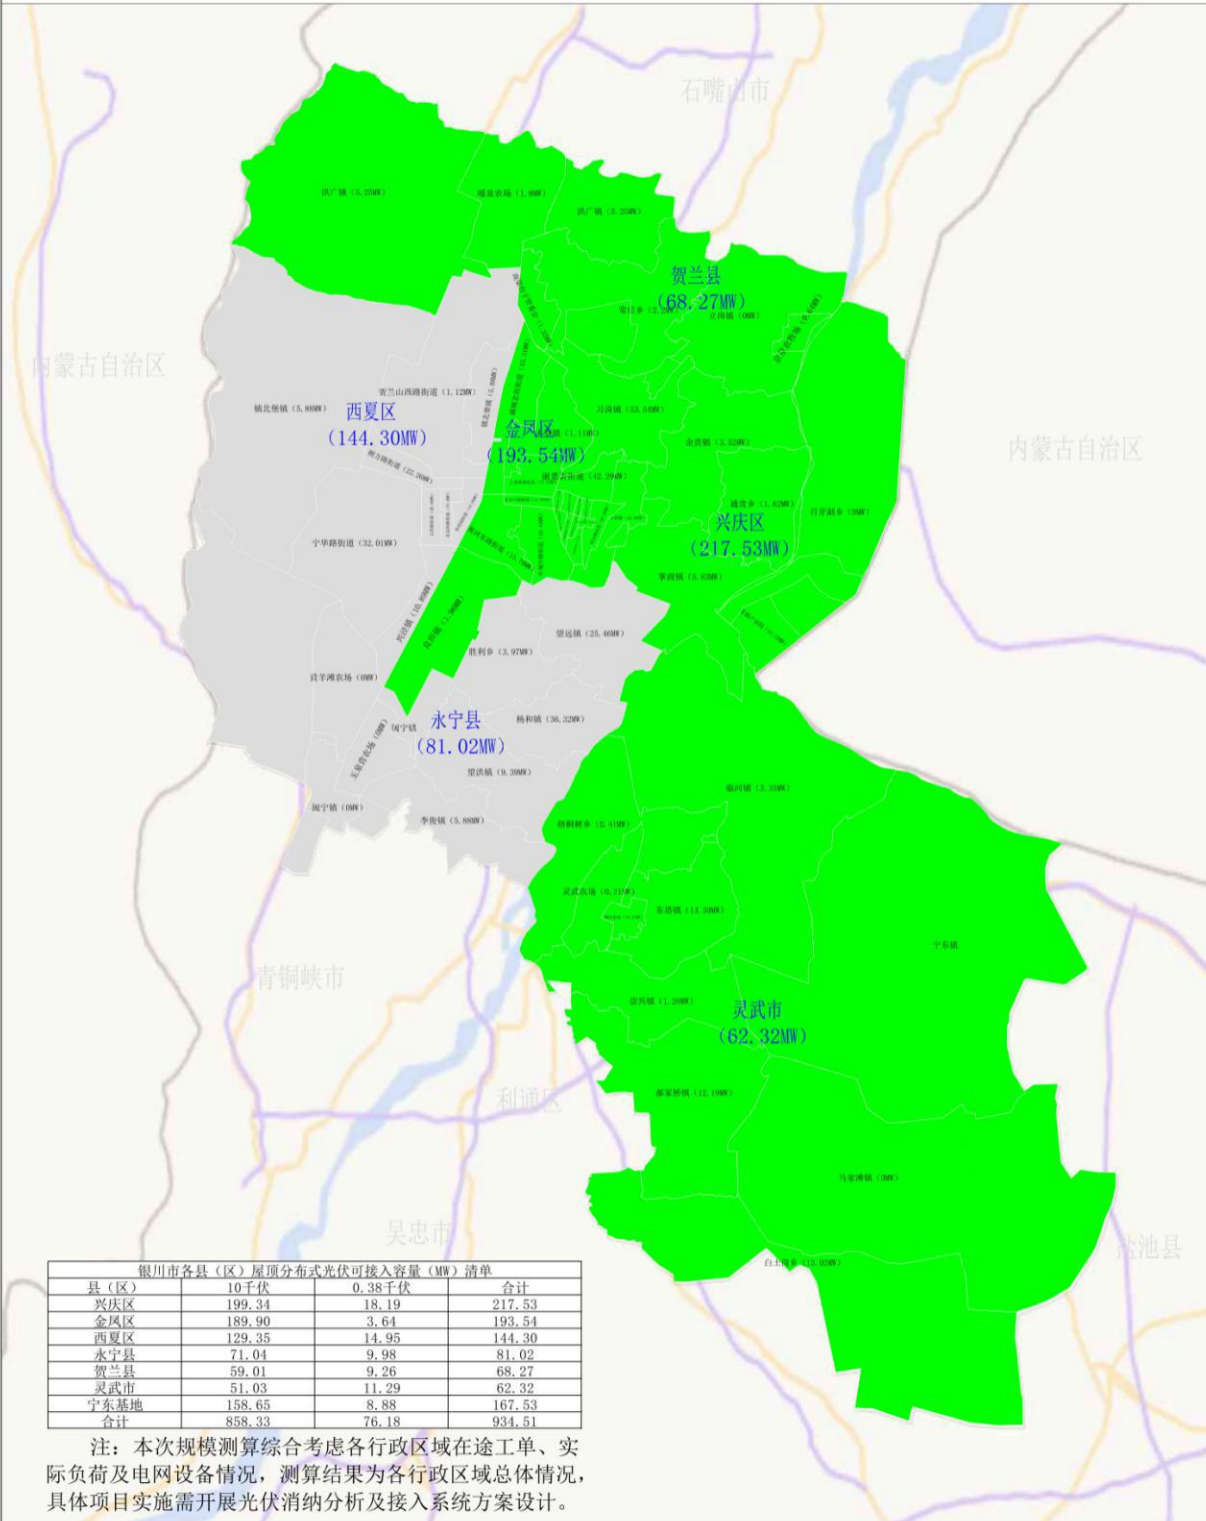

图例 未进行整县（区）分布式光伏开发地区 已进行整县（区）分布式光伏开发地区